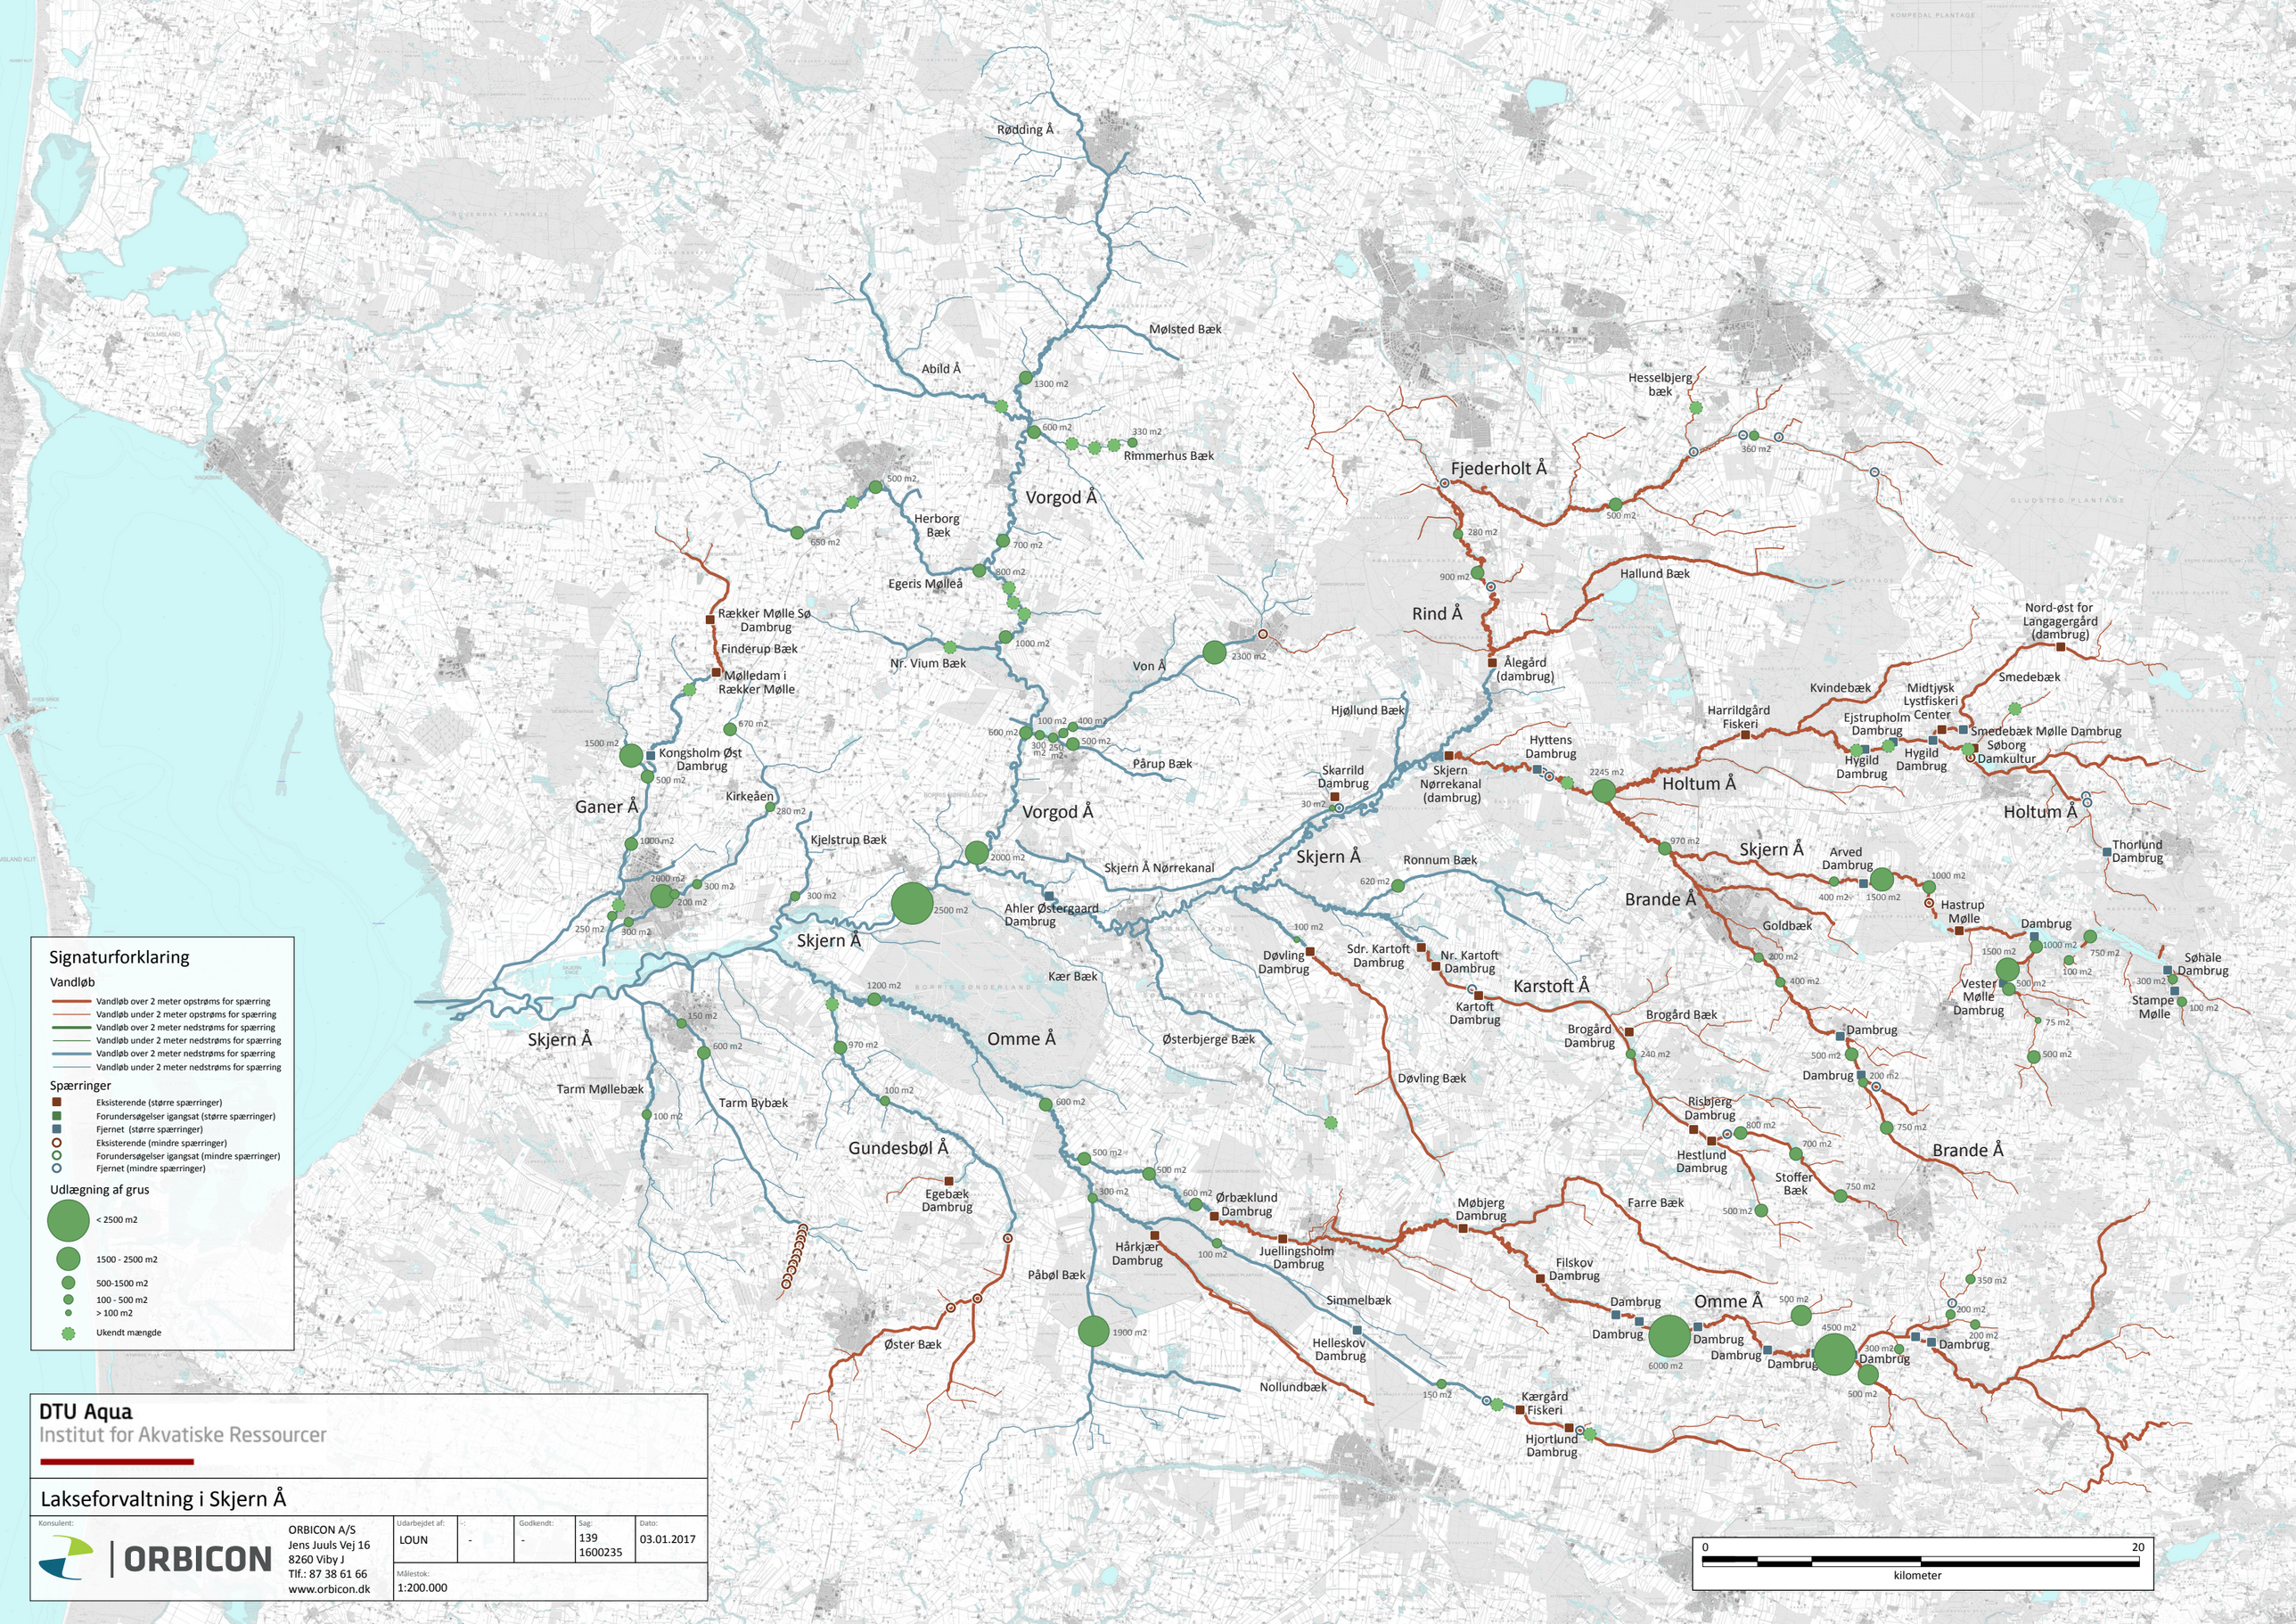


Signaturforklaring

Vandløb

- Vandløb over 2 meter opstrøms for spærring
- Vandløb under 2 meter opstrøms for spærring
- Vandløb over 2 meter nedstrøms for spærring
- Vandløb under 2 meter nedstrøms for spærring
- Vandløb over 2 meter nedstrøms for spærring
- Vandløb under 2 meter nedstrøms for spærring

Spærringer

- Eksisterende (større spærringer)
- Forundersøgelser igangsat (større spærringer)
- Fjernet (større spærringer)
- Eksisterende (mindre spærringer)
- Forundersøgelser igangsat (mindre spærringer)
- Fjernet (mindre spærringer)

Udlægning af grus

- < 2500 m2
- 1500 - 2500 m2
- 500-1500 m2
- 100 - 500 m2
- > 100 m2
- Ukendt mængde

DTU Aqua
Institut for Akvatiske Ressourcer

Lakseforvaltning i Skjern Å

Konsulent:
ORBICON
ORBICON A/S
Jens Juuls Vej 16
8260 Viby J
Tlf.: 87 38 61 66
www.orbicon.dk

Udarbejdet af:	-	Godkendt:	Sag:	Dato:
LOUN	-	-	139 1600235	03.01.2017

Målestok: 1:200.000